Commune mixte de Movelier
Route du Câre 6 – 2812 Movelier –Suisse
Tél. 032 431 12 82 | CCP 25-6289-4 | administration@movelier.ch | www.movelier.ch

Taux de nitrates Sources et réseaux Movelier-Mettembert
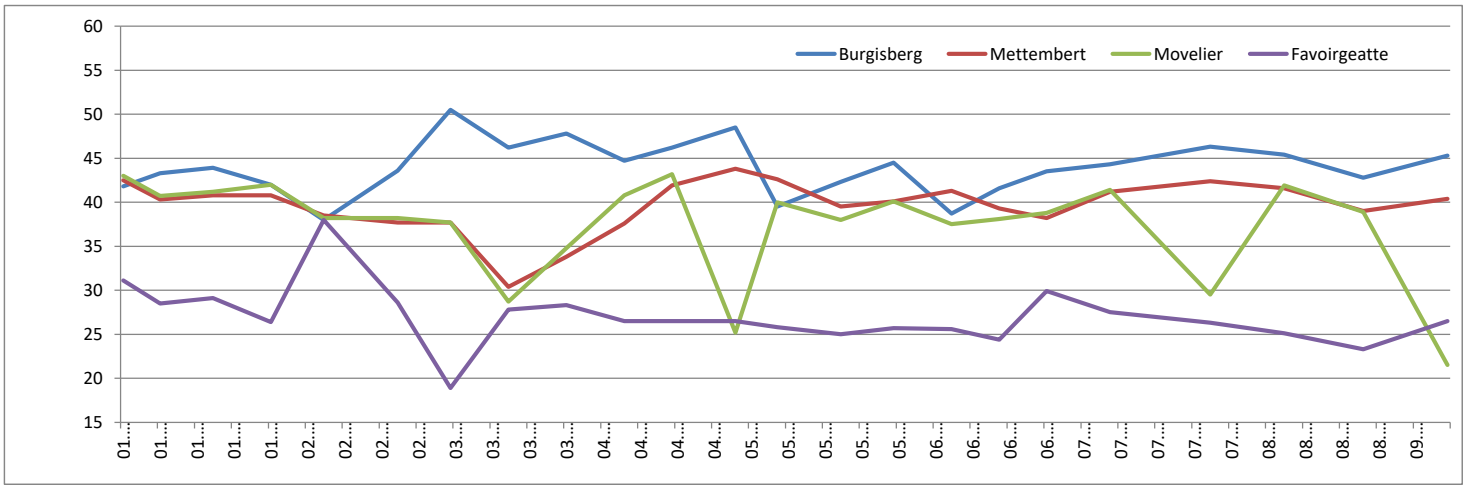
Date	Source Favoirgeatte	Source Burgisberg	Eau réseau Mettembert Ecole	Eau résean Movelier Câre 6	Débit source l/min	Remarque
03.01.2020	31.1	41.8	42.5	43	300	20% Favoirgeatte
10.01.2020	28.5	43.3	40.3	40.7	350	20% Favoirgeatte
20.01.2020	29.1	43.9	40.8	41.2	295	5% Favoirgeatte
31.01.2020	26.4	42	40.8	42	370	40% Favoirgeatte
10.02.2020	38	38	38.5	38.2	385	40% Favoirgeatte
24.02.2020	28.6	43.6	37.7	38.2	350	30% Favoirgeatte
05.03.2020	18.9	50.5	37.7	37.7	370	50% Favoirgeatte
16.03.2020	27.8	46.2	30.4	28.7	200	100% Favoirgeatte
27.03.2020	28.3	47.8	33.8	34.8	130	20% Favoirgeatte
07.04.2020	26.5	44.7	37.6	40.8	280	5% Favoirgeatte
16.04.2020	26.5	46.2	41.9	43.2	203	5% Favoirgeatte
28.04.2020	26.5	48.5	43.8	25.2	160	5% Favoirgeatte + mélange Movelier
06.05.2020	25.8	39.5	42.6	40	150	5% Favoirgeatte + mélange Movelier
18.05.2020	25	42.3	39.5	38	150	5% Favoirgeatte
28.05.2020	25.7	44.5	40.1	40.1	130	2% Favoirgeatte
08.06.2020	25.6	38.7	41.3	37.5	120	2% Favoirgeatte + mélange Movelier
17.06.2020	24.4	41.6	39.3	38.1	140	10% Favoirgeatte + mélange Movelier
26.06.2020	29.9	43.5	38.2	38.8	170	10% Favoirgeatte
08.07.2020	27.5	44.3	41.2	41.4	150	5% Favoirgeatte
27.07.2020	26.3	46.3	42.4	29.5	100	2% Favoirgeatte + mélange Movelier
10.08.2020	25.1	45.4	41.6	41.9	90	2% Favoirgeatte + mélange Movelier
25.08.2020	23.3	42.8	39	38.9	75	2% Favoirgeatte + mélange Movelier
10.09.2020	26.5	45.3	40.4	21.5	70	2% Favoirgeatte + mélange Movelier